


Câbles à l'air libre (Cables in free air)	
Câbles protégés du rayonnement solaire (Cables protected from direct solar radiation)	
Câbles installés sur supports ou sur brides (Cables installed on ladder supports or cleats)	
Diamètre extérieur du câble (De*) inférieur à 150 mm (Cable external diameter (De*) not greater than 150 mm)	
1 câble unique (1 single cable)	
$I_{adm}(MY2-Y2) = I_{adm}(Y2) * \text{Coefficient}$	
Nombre de conducteurs chargés par câble (Number of loaded conductors per cable)	Coefficient
2	0,87
3	0,75
4	0,68
5	0,63
6	0,59
7	0,56

Intensité admissible (Allowable current) Y2 (A)

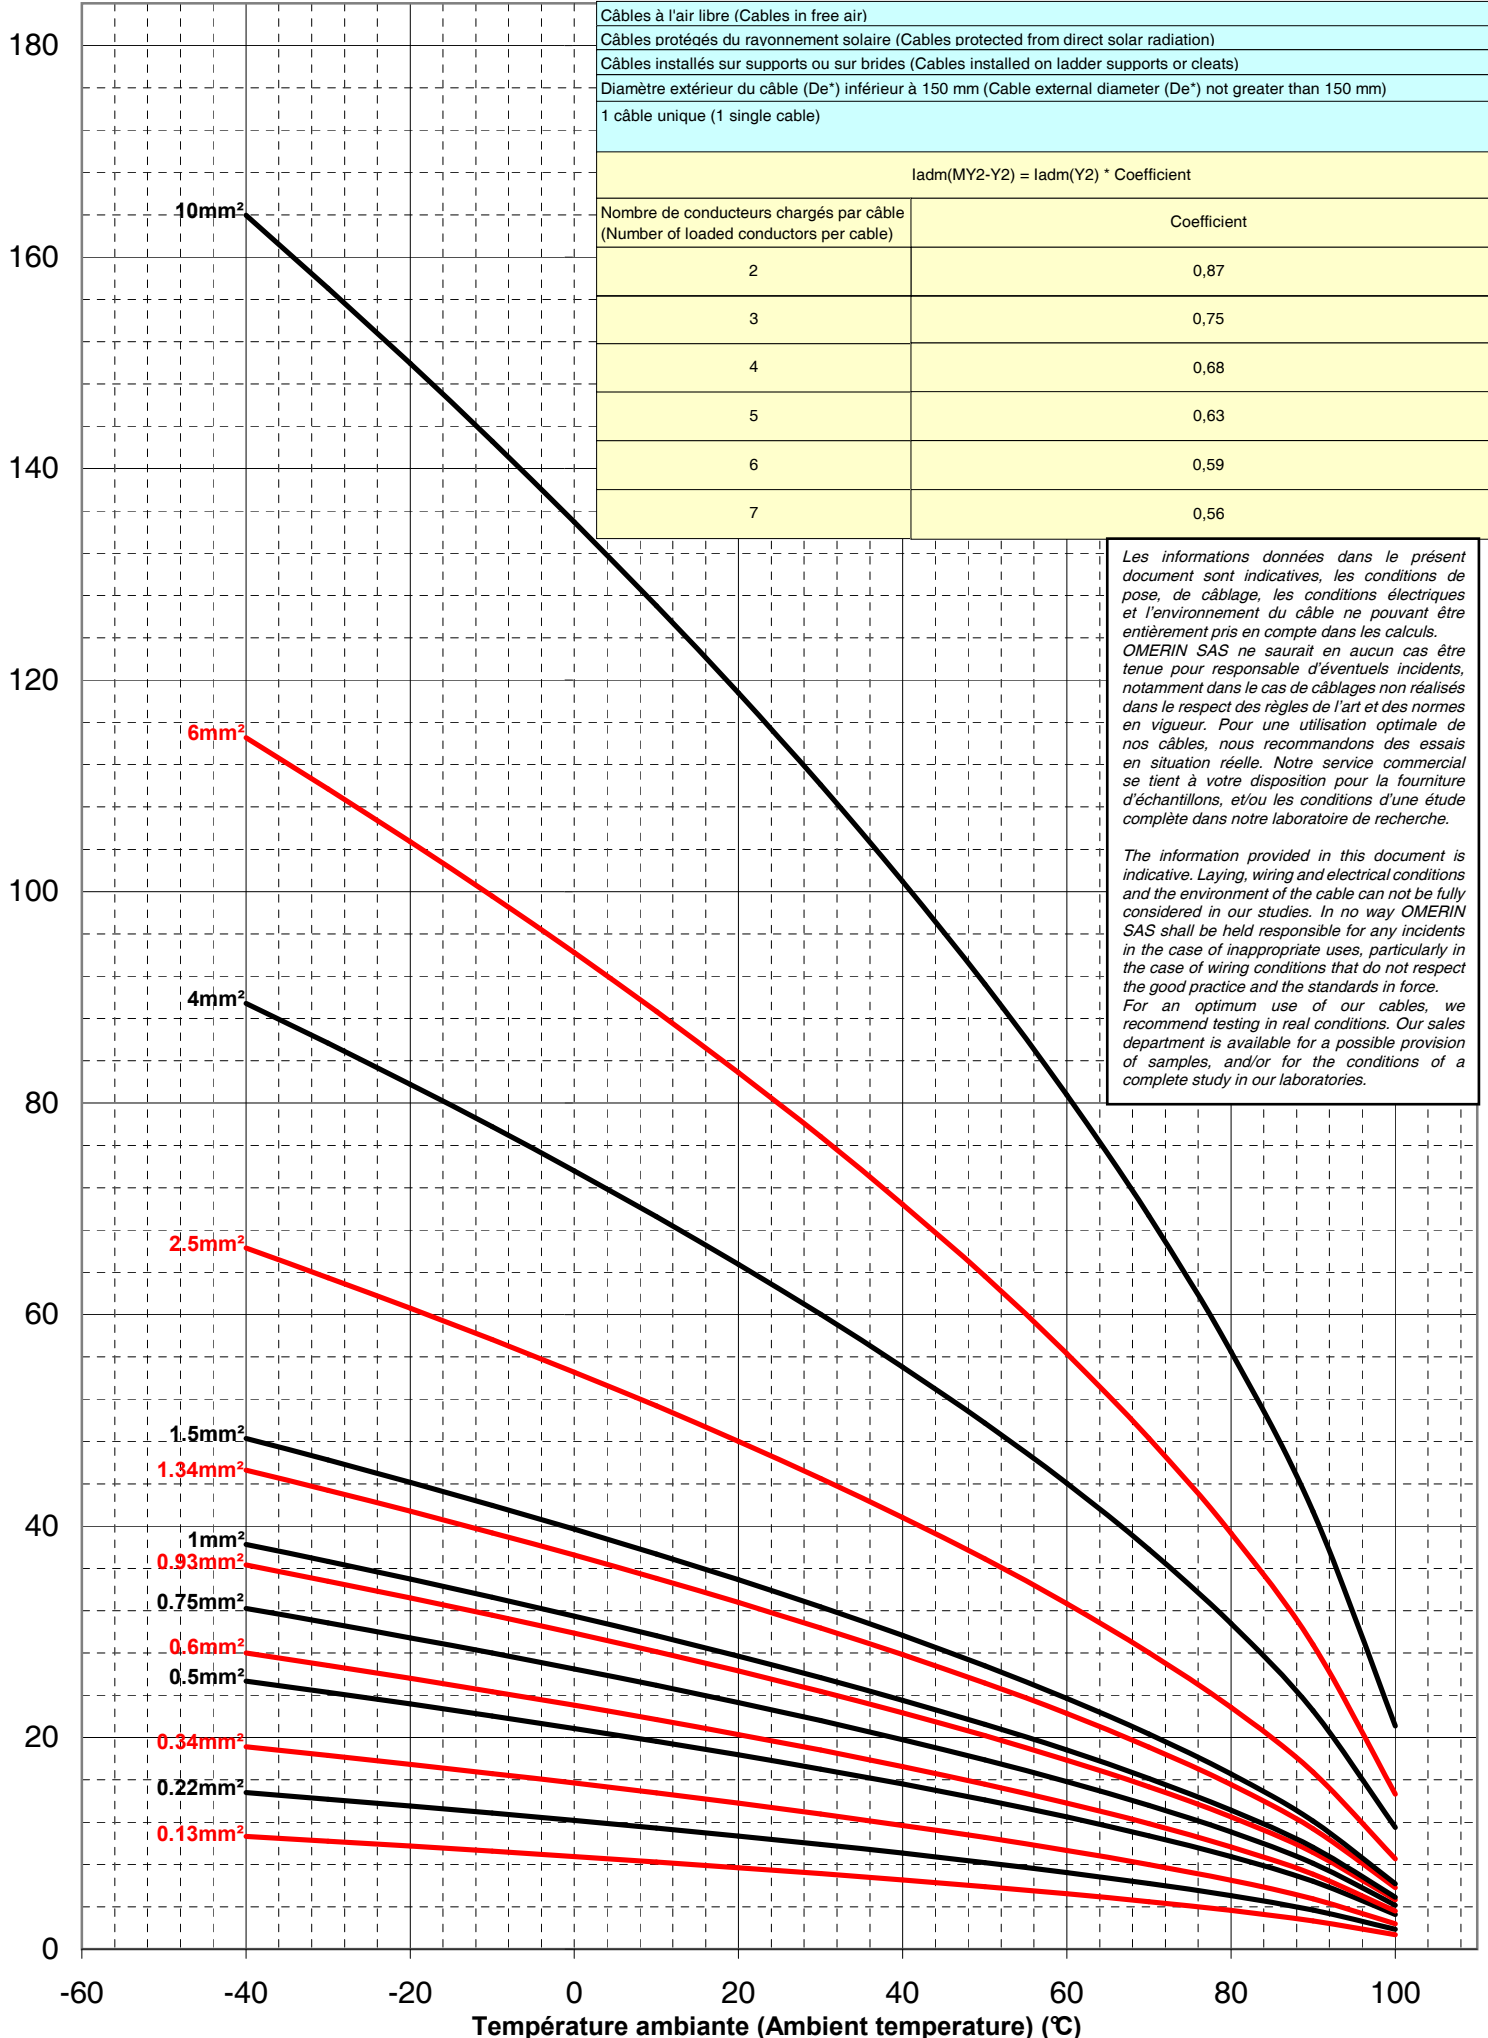


Les informations données dans le présent document sont indicatives, les conditions de pose, de câblage, les conditions électriques et l'environnement du câble ne pouvant être entièrement pris en compte dans les calculs. OMERIN SAS ne saurait en aucun cas être tenue pour responsable d'éventuels incidents, notamment dans le cas de câblages non réalisés dans le respect des règles de l'art et des normes en vigueur. Pour une utilisation optimale de nos câbles, nous recommandons des essais en situation réelle. Notre service commercial se tient à votre disposition pour la fourniture d'échantillons, et/ou les conditions d'une étude complète dans notre laboratoire de recherche.

The information provided in this document is indicative. Laying, wiring and electrical conditions and the environment of the cable can not be fully considered in our studies. In no way OMERIN SAS shall be held responsible for any incidents in the case of inappropriate uses, particularly in the case of wiring conditions that do not respect the good practice and the standards in force. For an optimum use of our cables, we recommend testing in real conditions. Our sales department is available for a possible provision of samples, and/or for the conditions of a complete study in our laboratories.

Câbles à l'air libre (Cables in free air)	
Câbles protégés du rayonnement solaire (Cables protected from direct solar radiation)	
Câbles installés sur supports ou sur brides (Cables installed on ladder supports or cleats)	
Diamètre extérieur du câble (De*) inférieur à 150 mm (Cable external diameter (De*) not greater than 150 mm)	
1 câble unique (1 single cable)	
$I_{adm}(MY2-EY2) = I_{adm}(EY2) * Coefficient$	
Nombre de conducteurs chargés par câble (Number of loaded conductors per cable)	Coefficient
2	0,87
3	0,75
4	0,68
5	0,63
6	0,59
7	0,56

Intensité admissible (Allowable current) EY2 (A)

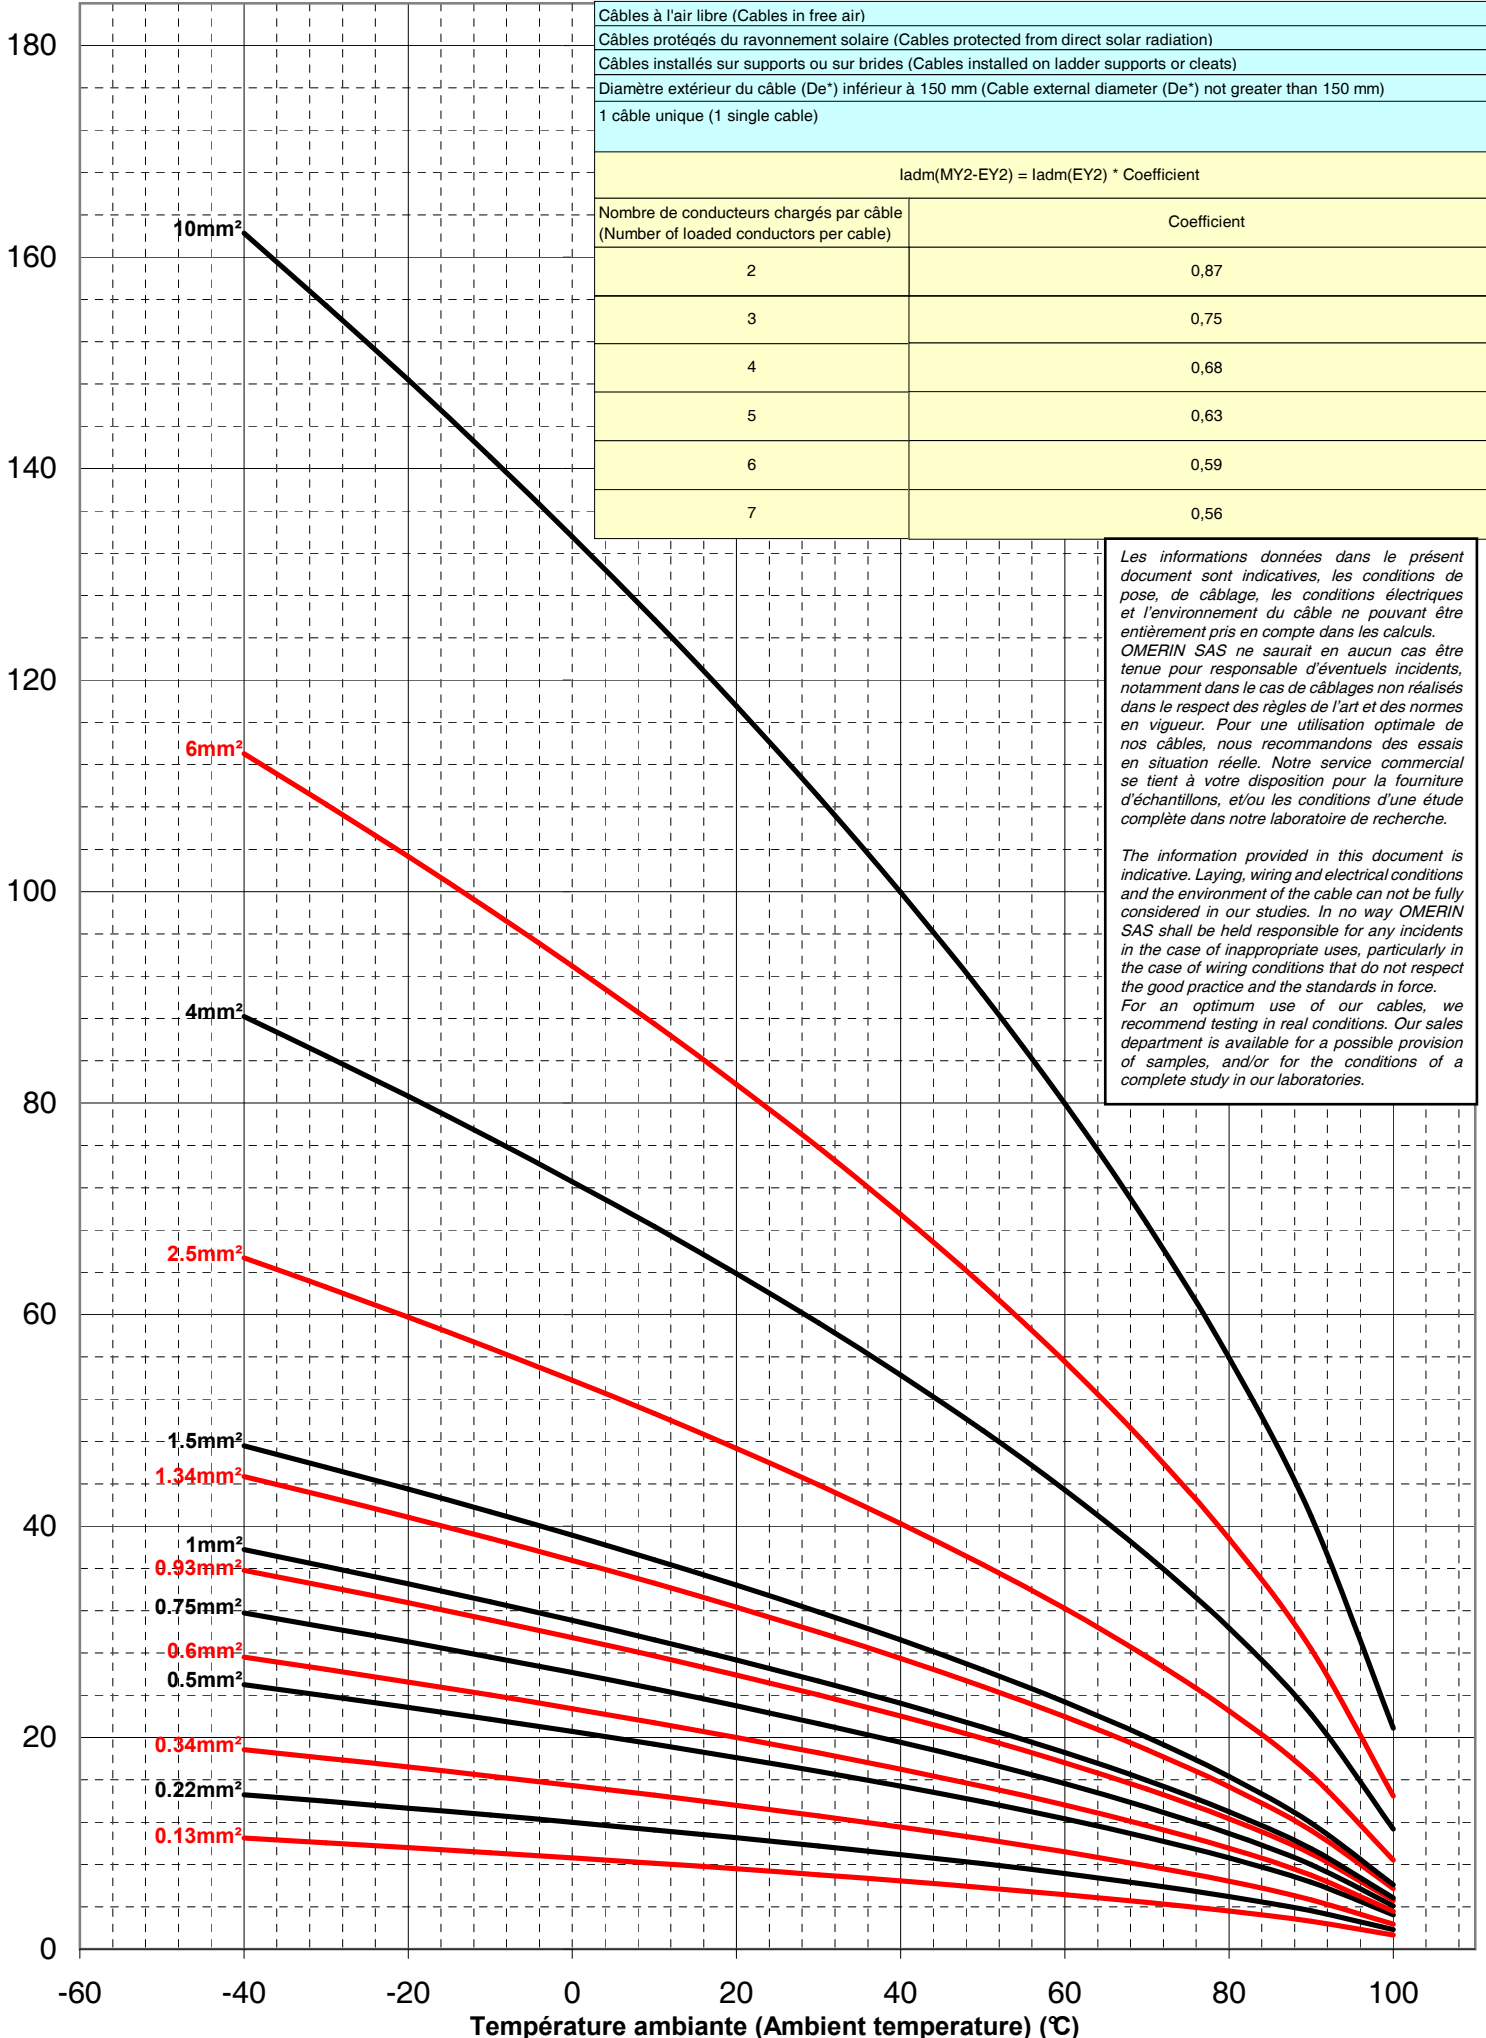

Les informations données dans le présent document sont indicatives, les conditions de pose, de câblage, les conditions électriques et l'environnement du câble ne pouvant être entièrement pris en compte dans les calculs. OMERIN SAS ne saurait en aucun cas être tenue pour responsable d'éventuels incidents, notamment dans le cas de câblages non réalisés dans le respect des règles de l'art et des normes en vigueur. Pour une utilisation optimale de nos câbles, nous recommandons des essais en situation réelle. Notre service commercial se tient à votre disposition pour la fourniture d'échantillons, et/ou les conditions d'une étude complète dans notre laboratoire de recherche.

The information provided in this document is indicative. Laying, wiring and electrical conditions and the environment of the cable can not be fully considered in our studies. In no way OMERIN SAS shall be held responsible for any incidents in the case of inappropriate uses, particularly in the case of wiring conditions that do not respect the good practice and the standards in force. For an optimum use of our cables, we recommend testing in real conditions. Our sales department is available for a possible provision of samples, and/or for the conditions of a complete study in our laboratories.